

LPH Lightning Protection Holland


Bliksembeveiliging - Aardingssystemen

Meetrapport Wennermethode (4-punts meting)

Projectnummer LPH	D18092
Opdrachtgever	Sweco Nederland B.V. - Dhr. W. Nijhoving
Projectomschrijving TenneT TSO	Veld- en bodemonderzoeken ter ondersteuning aan AIS veldvervangingen 110kV-150kV stations
Projectnummer TenneT TSO	002.834
Projectnummer Sweco	364147
Datum meting	7 april 2021
Bodem	Meting 1: berm, vochtig
Meetmethode	Wenner
Meetinstrument	Chavin Arnoux CA 6472
Serienummer	153063NMV-00004177
Kalibratiedatum, geldig tot	16 december 2021

Station Nederweert - Meting 1

Meetresultaten profiel 1			Meetresultaten profiel 2	
Afstand	Ωm		Afstand	Ωm
30	77,60		30	53,40
20	101,00		20	34,00
15	110,00		15	73,30
10	120,00		10	85,90
7	115,00		7	83,40
5	116,00		5	92,80
3	121,00		3	101,00
2	118,00		2	100,00
1	132,00		1	132,00
0,5	122,00		0,5	158,00

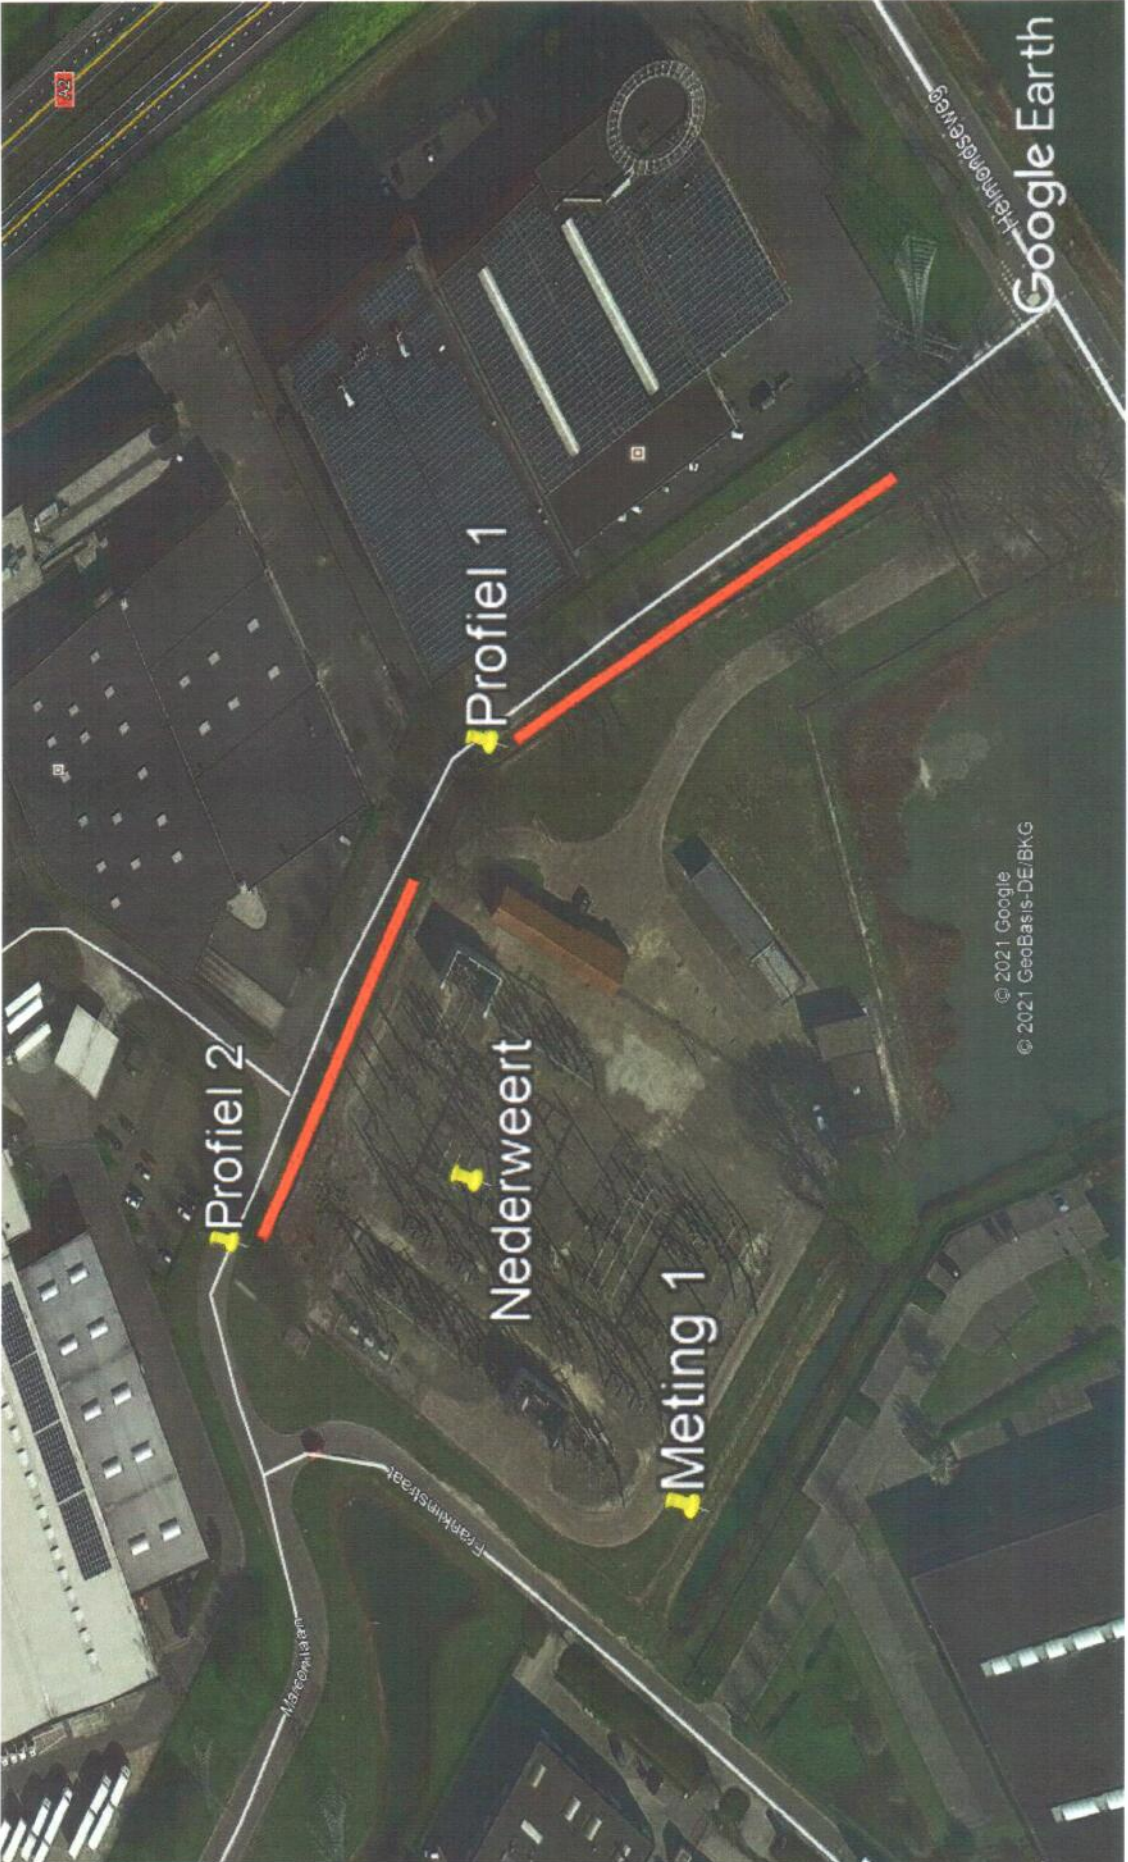

© 2021 Google
© 2021 GeoBasis-DE/BKG

Google Earth