


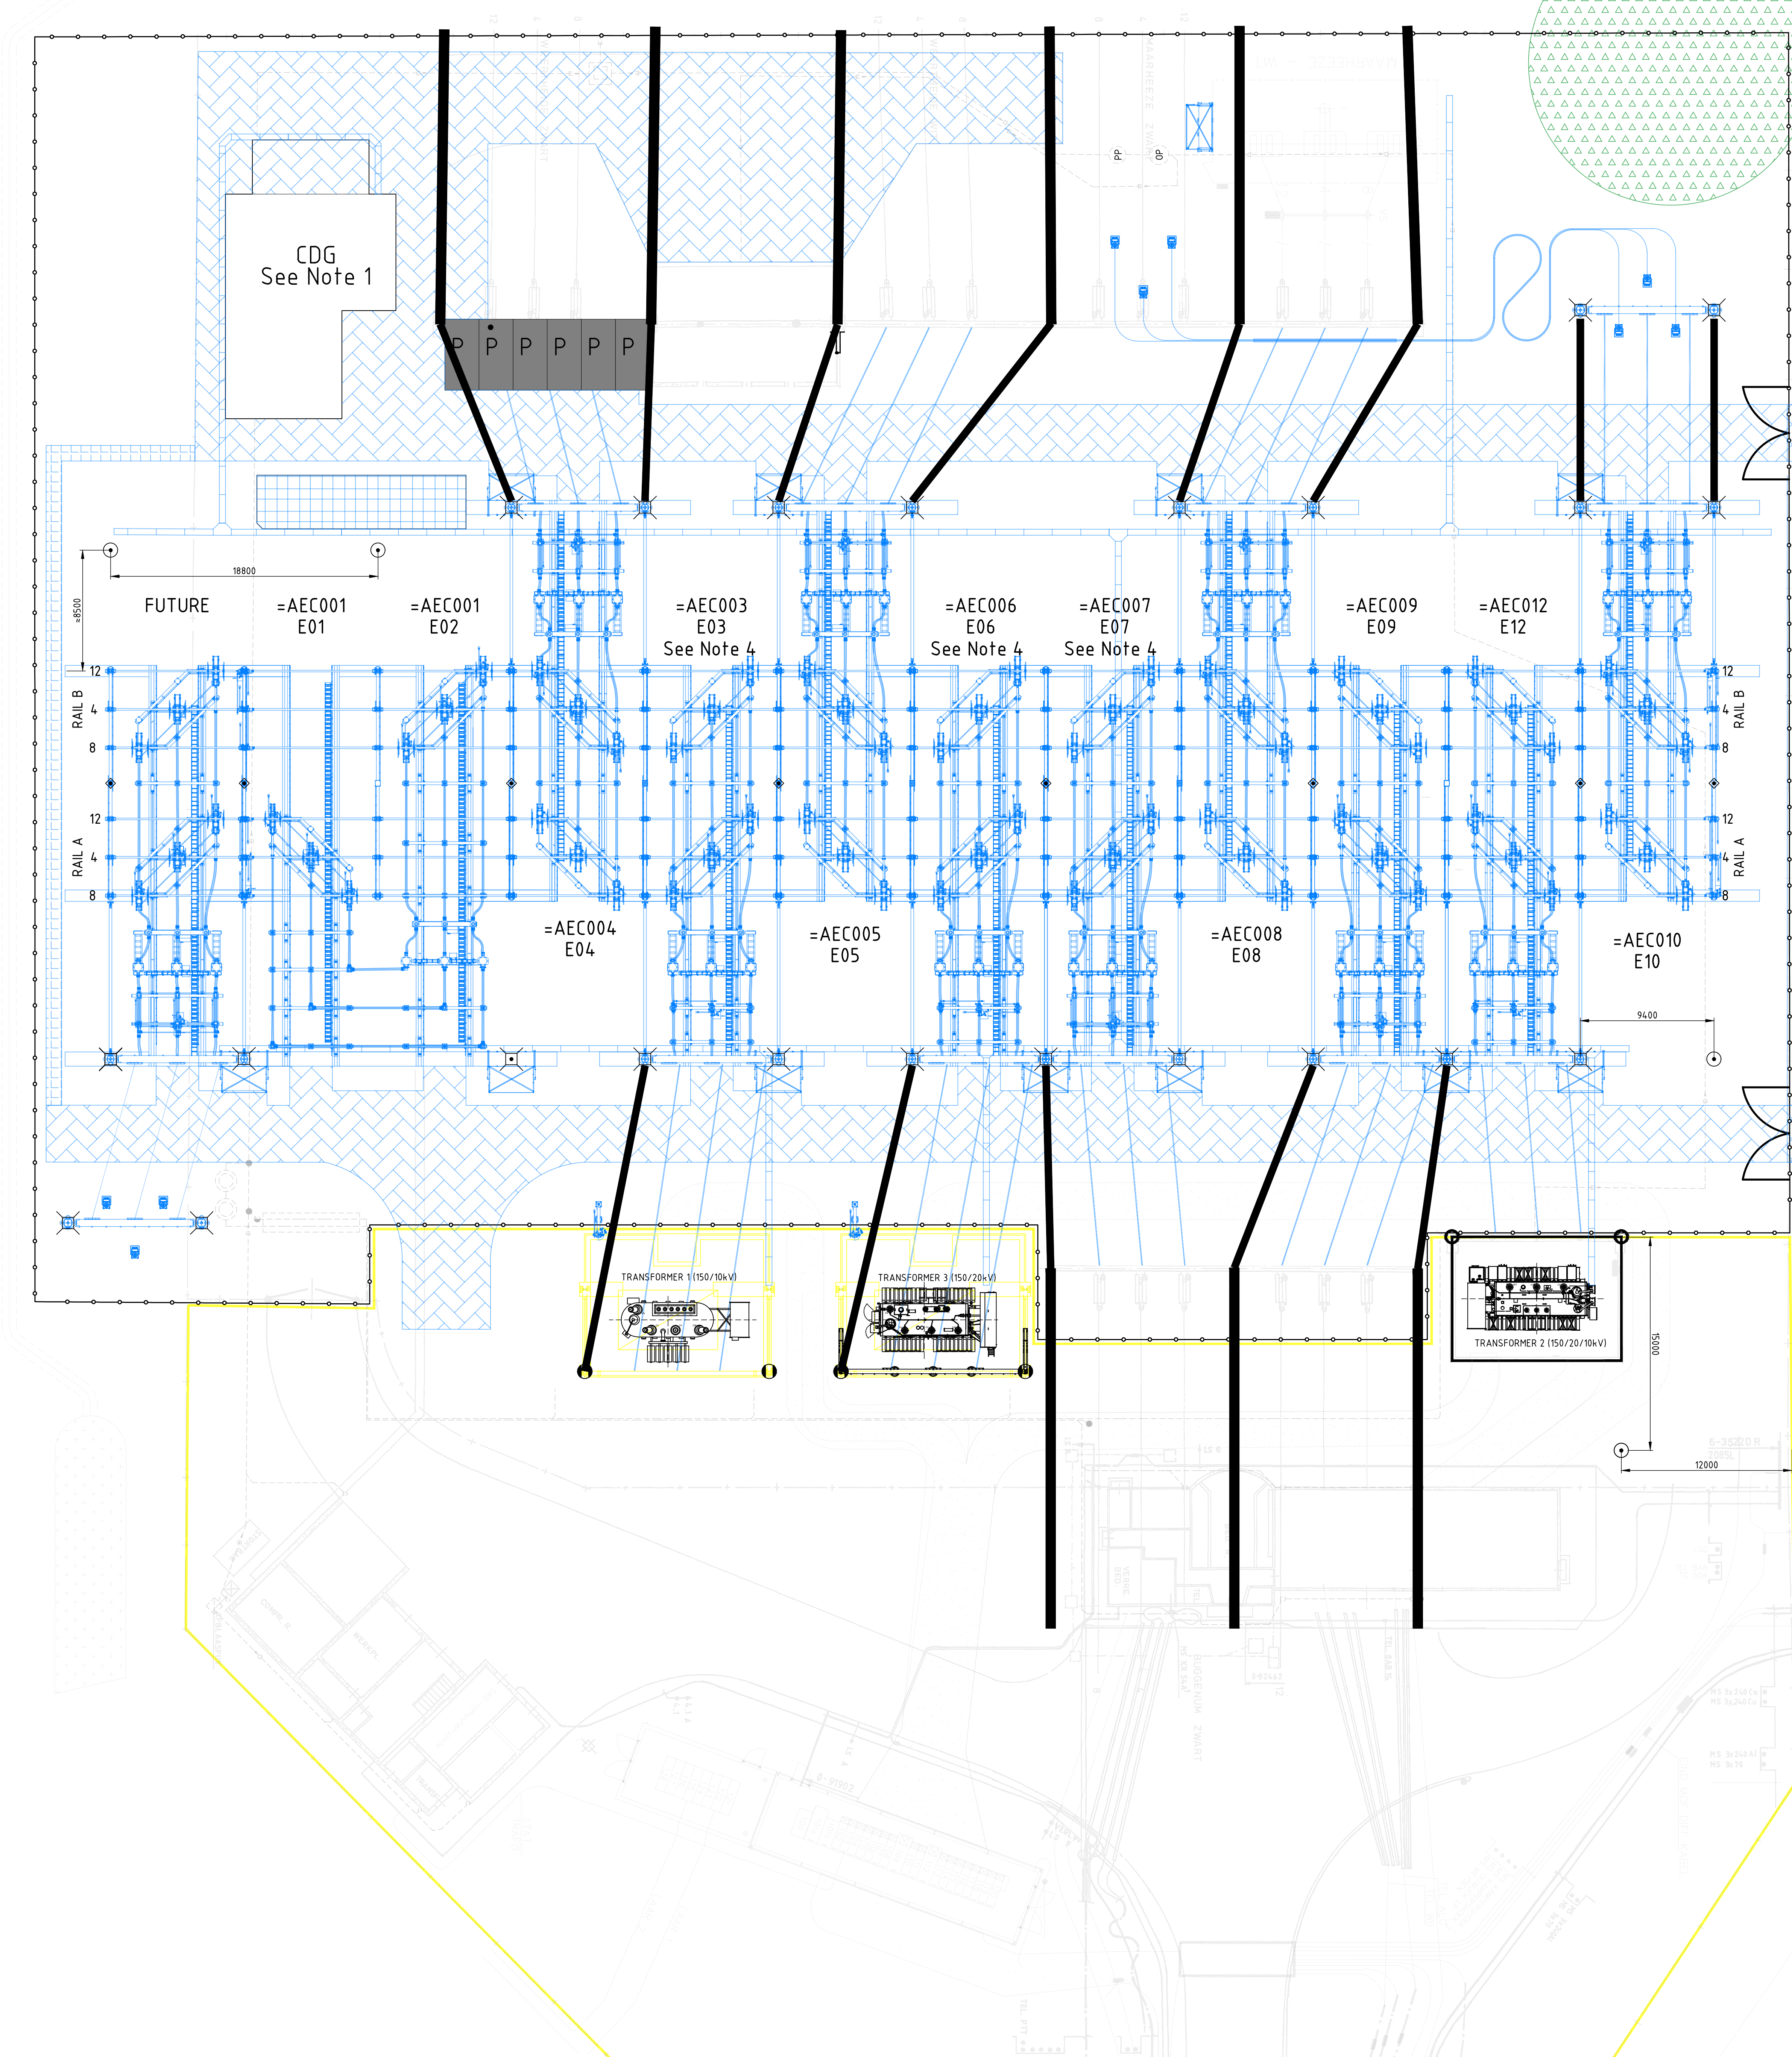

NEDW150, =T003 - NIEUWE SITUATIE		
IEC Coding	RDS Coding	VELD NAME
E01	=AEC001	KOPPELVELD
E02	=AEC004	KOPPELVELD
E04	=AEC003	WEERTHEIDE Z
E03	=AEC005	TRANSFORMATOR 1
E05	=AEC006	WEERTHEIDE W
E06	=AEC007	TRANSFORMATOR 3
E07	=AEC008	BUGGENUM Z
E08	=AEC009	MAARHEEZE W + C1
E09	=AEC010	KELPEN W
E12	=AEC012	TRANSFORMATOR 2
E10	=AEC010	MAARHEEZE Z

- LEGENDA:
- Bestaande station
 - Nieuw station
 - Enexis gebied
 - TenneT gebied
 - Waterkanaal
 - Boom
 - h=12,5m Standalone bliksempeik op de grond
 - h=12,6m Bliksempeik op railondersteuning
 - h=12,6m Bliksempeik op een veldportaal of stationsportaal
 - h=12,5m Bliksempeik op cieviele fundatie van het koppelveld
 - h=12,8m Bliksempeik op daknet constructie TR1 en TR3
 - h=12,6m Bliksempeik op daknet constructie TR2
 - Bestaande aarddraad
 - Nieuw aarddraad St/Al 40/240

NOTITIES:

- CDG moet een afzonderlijke bliksembeveiliging hebben, aangezien deze niet wordt beschermd met stand-alone bliksembeveiligingsmast.

GEREFEREERDE TEKENINGEN:

- 01011-01-00001 Lay-out station NEDW150 bestaand en nieuw
- 01011-01-00002 Stationsindeling eindsituatie NEDW150
- 01011-01-00004 Single Line Diagram NEDW150

GREEN QUANTUM

Projectgegevens		Projectgegevens		Projectgegevens	
Projectnaam	Stationsindeling NEDW150	Projectnummer	002.834	Projectlocatie	Stationsindeling NEDW150
Projectleider	S. Vajdic	Projectmanager	M. Subotic	Projectcoördinator	S. Vajdic
Projectstart	2023-06-28	Projectstop	2023-06-28	Projectduur	002.834
Projectstatus	To Build	Projecttype	To Build	Projectprioriteit	002.834
Projectbudget	002.834	Projectkosten	002.834	Projectrendement	002.834
Projectrisico	002.834	Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834
Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834
Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834
Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834	Projectimpact	002.834

TO BUILD
002.834 / 002.834

tennet
Tackling power challenges

002.834
002.834